


Skjern Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: 0,58


Vedvarende energi

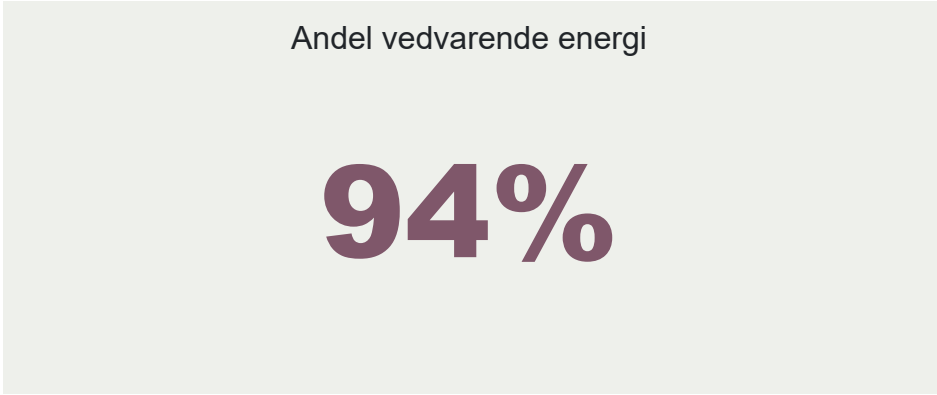

Rangering - CO₂ udledning

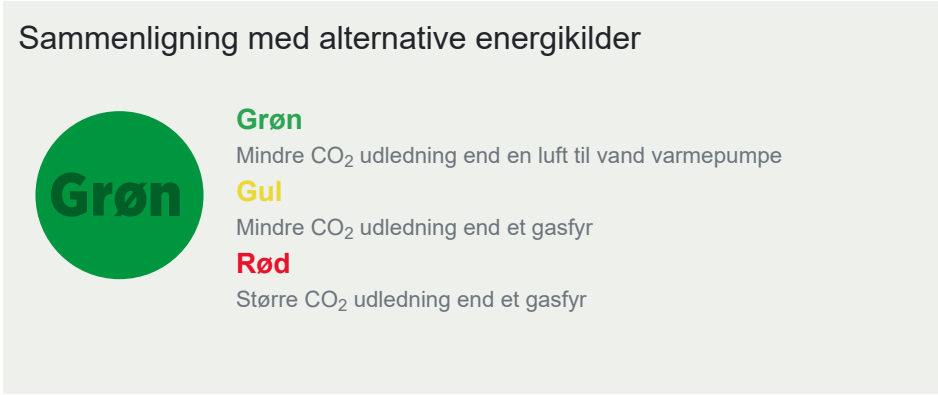

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

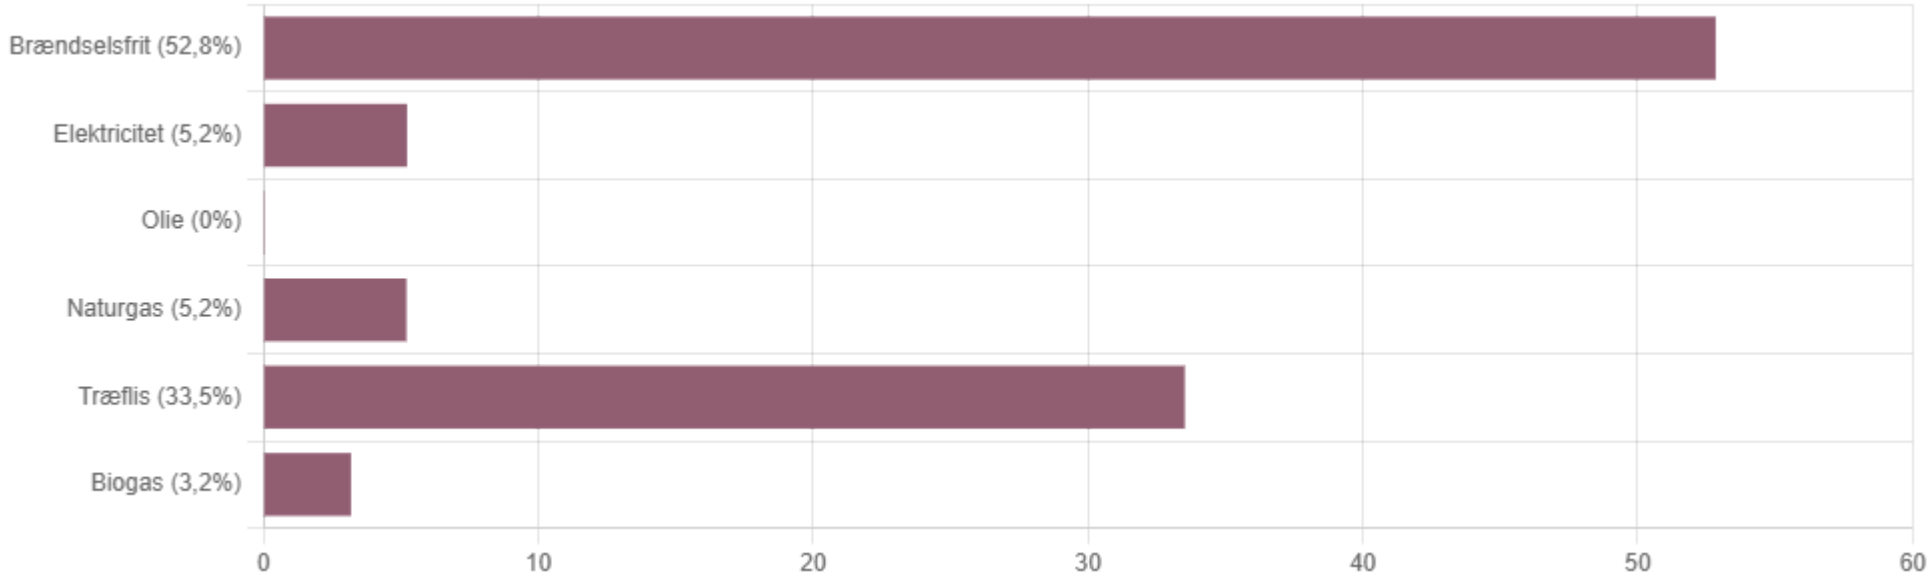

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	4,1	kg/GJ	14,8	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	5,7	g/GJ	20,5	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	1,9	g/GJ	6,8	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	4,8	kg/GJ	17,1	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	5,2	g/GJ	18,7	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	44,2	g/GJ	159,1	mg/kWh
CO (Kulilte)	109,1	g/GJ	392,8	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	3,7	g/GJ	13,3	mg/kWh
Partikler (TSP)	8,5	g/GJ	30,6	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Skjern Fjernvarme a.m.b.a.
CVR: 46076915
Nykærsvej 8 | 6900 Skjern
+45 97 35 14 44 | hp@skjernfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.